
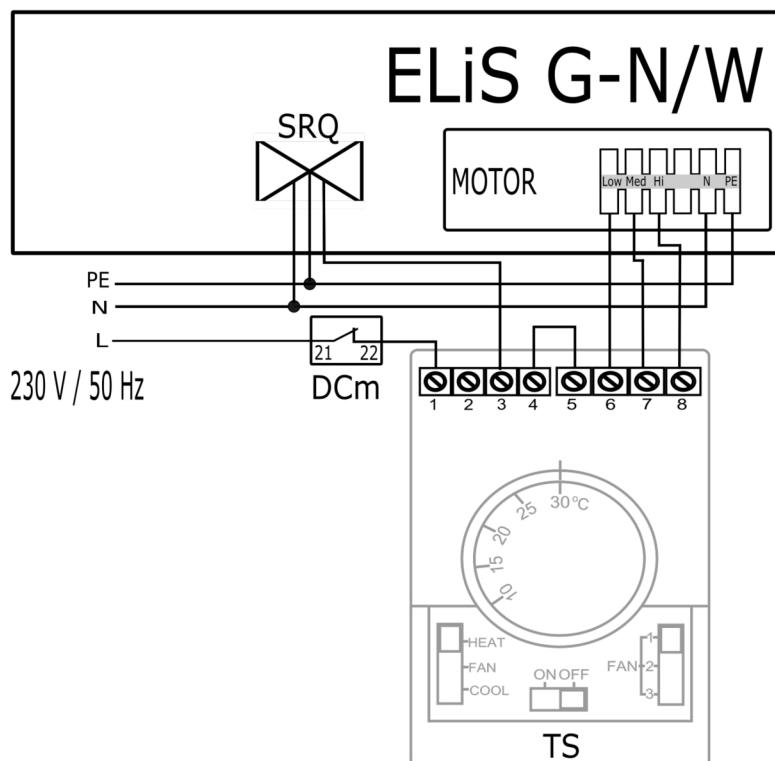


Power step [kW]			
ELiS G	A	B	A + B
E-150	4,5	9,0	13,5
E-200	7,0	13,5	20,5

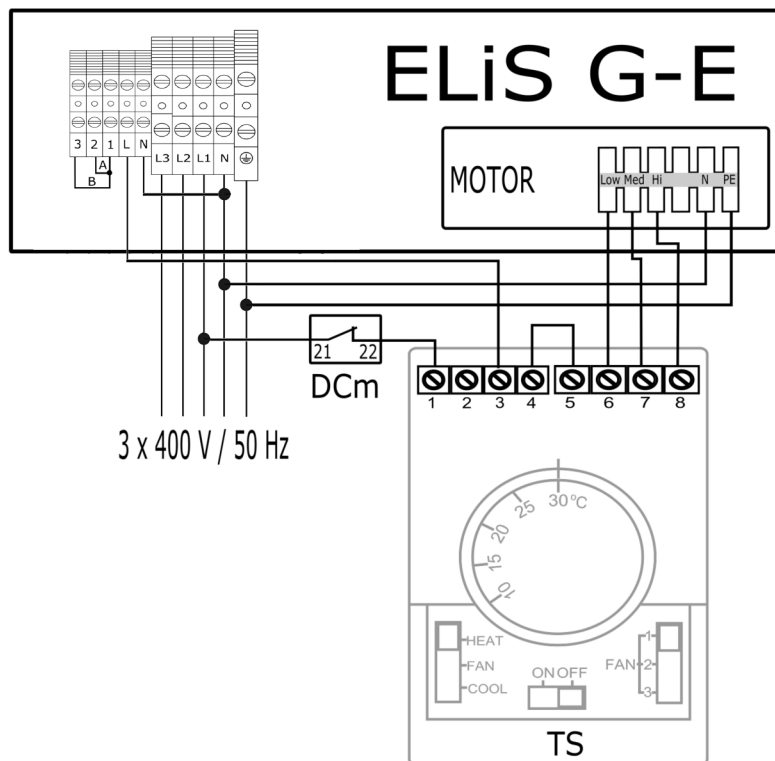

* dla kurtyny ELiS G-E/N/W-200 zalecane jest podłączenie czujnika drzewnego DCm przez dodatkowy przekaźnik (230V, 16 A)